


## [3.4.10.1] TN-Basistarif max. 40 A

<b>Tarifschaltung</b>	<b>Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf bis 40 A (NZHS)</b>
<b>Allgemein gültig</b>	(Standardausführung bei Nullung)
<b>Netzsystem</b>	TN-S
<b>Schutzmaßnahme</b>	Nullung mit Zusatzschutz
<b>Maximaler Nennstrombedarf</b>	NZHS max. 40 A
<b>Messeinrichtungen</b>	Direktmessung
<b>Verdrahtung</b>	Nachzählersicherungs-System mit Zählersteckleiste
<b>Zählerschleife</b>	10 mm <sup>2</sup> Cu
<b>Bemerkungen</b>	<p>* Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung</p> <p>Ist auf Grund der Anlagenart/Betriebsmittel ein relevanter Blindstrombezug zu erwarten wird vom Netzbetreiber ein Blindstromerfassung eingerichtet. Hierzu ist keine separate Zählerschleife vorzusehen (Multifunktionszähler).</p>
<b>siehe auch</b>	<u><a href="#">"Auswahl der Messeinrichtung"</a></u>

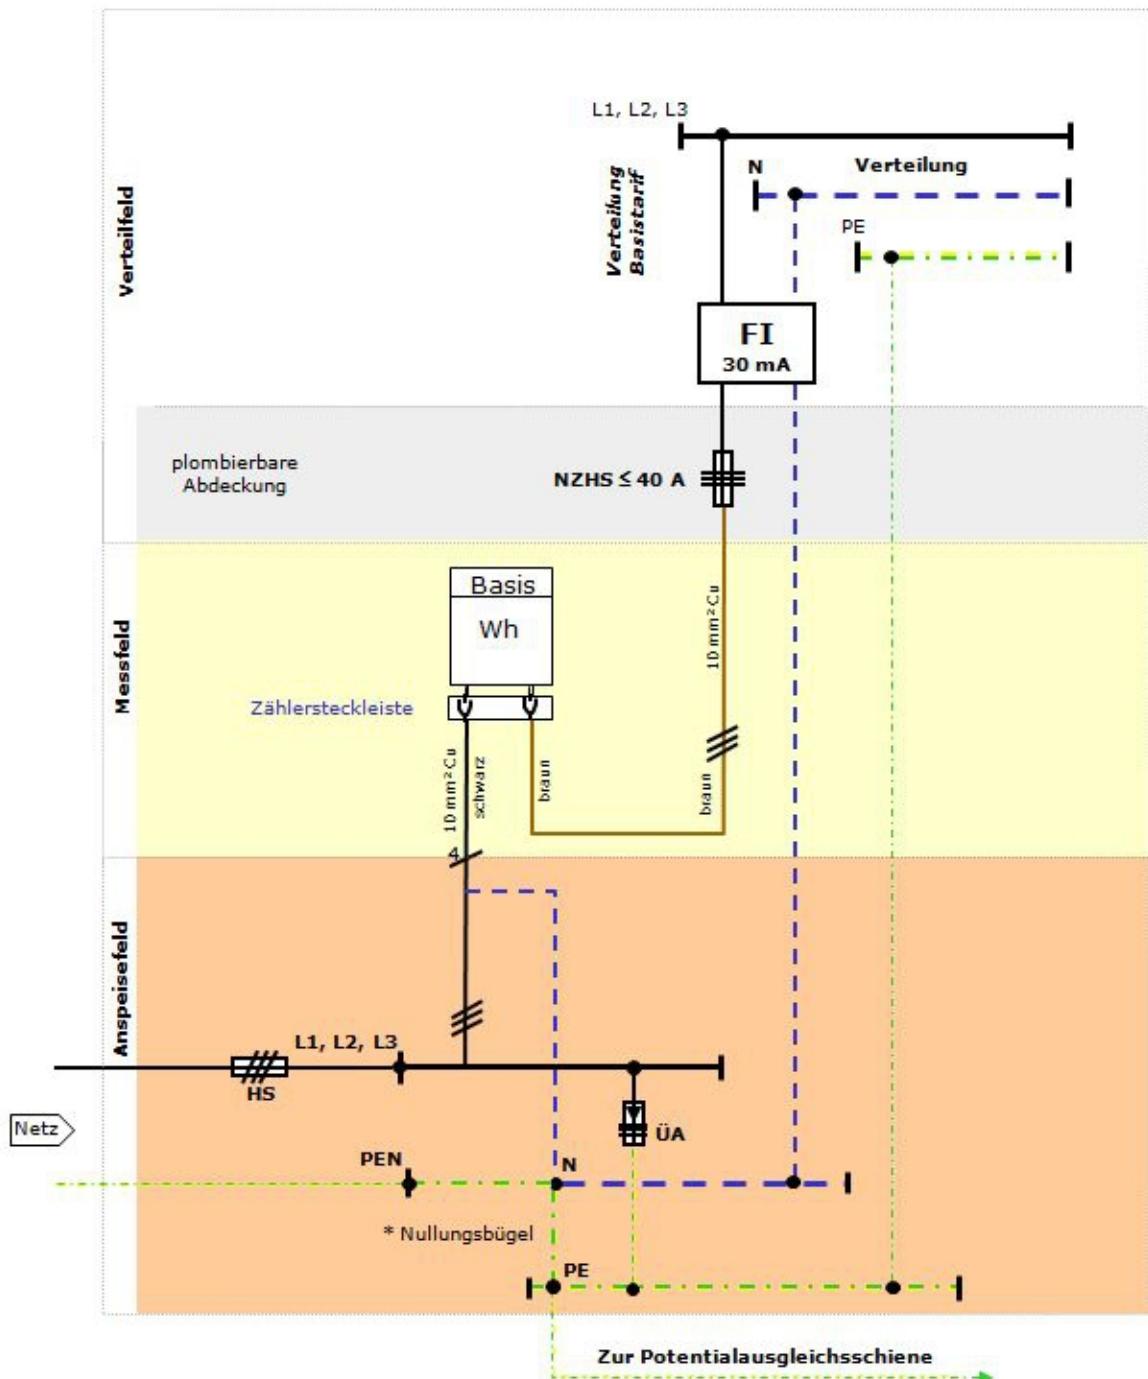

Tarfschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 40A