


**[3.4.10.1] TN-Basistarif max. 40 A**

<b>Tarifschaltung Allgemein gültig</b>	<b>Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf bis 40 A (NZHS)</b>  (Standardausführung bei Nullung)
Netzsystem	TN-S
Schutzmaßnahme	Nullung mit Zusatzschutz
Maximaler Nennstrombedarf	NZHS max. 40 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit Zählersteckleiste
Zählerschleife	10 mm <sup>2</sup> Cu
Bemerkungen	* Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung  Ist auf Grund der Anlagenart/Betriebsmittel ein relevanter Blindstrombezug zu erwarten wird vom Netzbetreiber ein Blindstromerfassung eingerichtet. Hierzu ist keine separate Zählerschleife vorzusehen (Multifunktionszähler).
siehe auch	<u>"Auswahl der Messeinrichtung "</u>

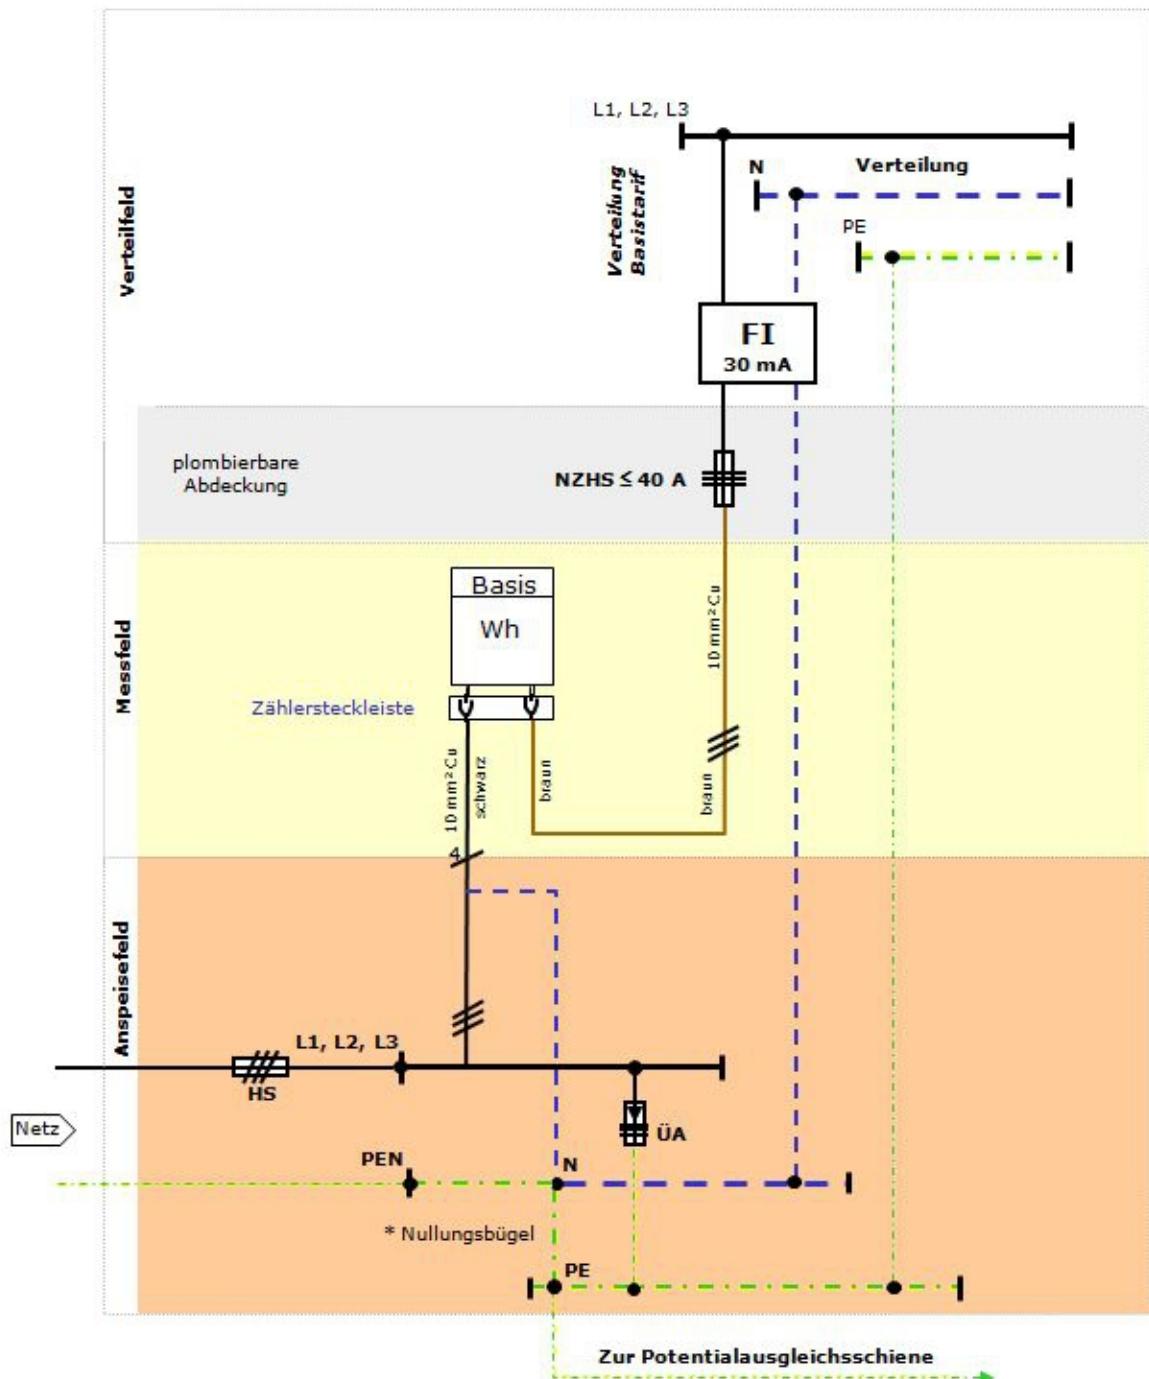

Tarfschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 40A