


[3.4.2.10] UL Kirchenbankheizung

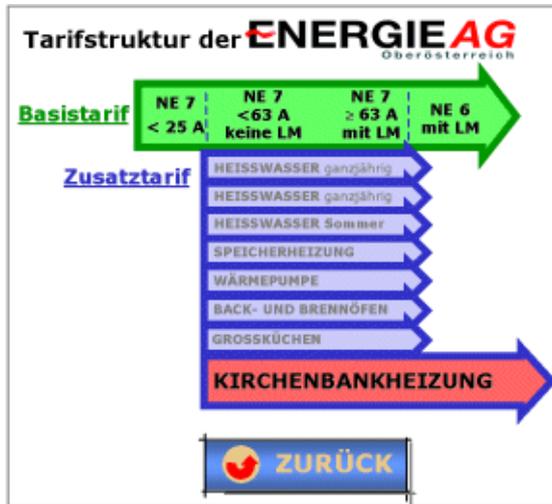

Produktname: **Unterbrechbare Wasserkraft - Kirchenbankheizung**

Anwendungsregelungen:

- Dieser Zusatztarif ist nur für ohmsche Heizungen in Kirchen anzuwenden.
- Die Versorgung der Verbraucher wird von der Energie AG zu festgelegten Zeiten unterbrochen.
- Eine Umschaltung auf den Basistarif ist nicht zulässig.
- Anwendung bis max. 125 A zulässig:
  - Ohmsche Direktheizung
  - Ist eine Absicherung größer 125 A erforderlich, so ist eine Belieferung nur im Basistarif möglich.


Unterbrechungszeiten:

- Ganzjährig, täglich von 01:30 Uhr bis 02:30 Uhr.

Tarifvarianten:

- Einfachtarif-Zählung

| Zukunftenergie Wasserkraft      | UL für Kirchenbankheizung   |
|---------------------------------|---|
| Netzsystem                      | TN-S  |
| Schutzmaßnahme                  | Nullung mit Zusatzschutz  |
| Maximaler Nennstrombedarf       | 3~ bis 125 A  |
| Messeinrichtungen               | 10(60)A-Zähler bis Wandlermessung   |
| Verdrahtung für Direktmessungen | Nachzählerhauptsicherungs-System mit Zählersteckleiste bzw. Zählerklemmleiste |
| Zählerschleife                  | 10 mm <sup>2</sup> Cu / 25 mm <sup>2</sup> Cu                                 |
| Bemerkungen                     | * Sicherun plombierbar, von Leiter L3   |

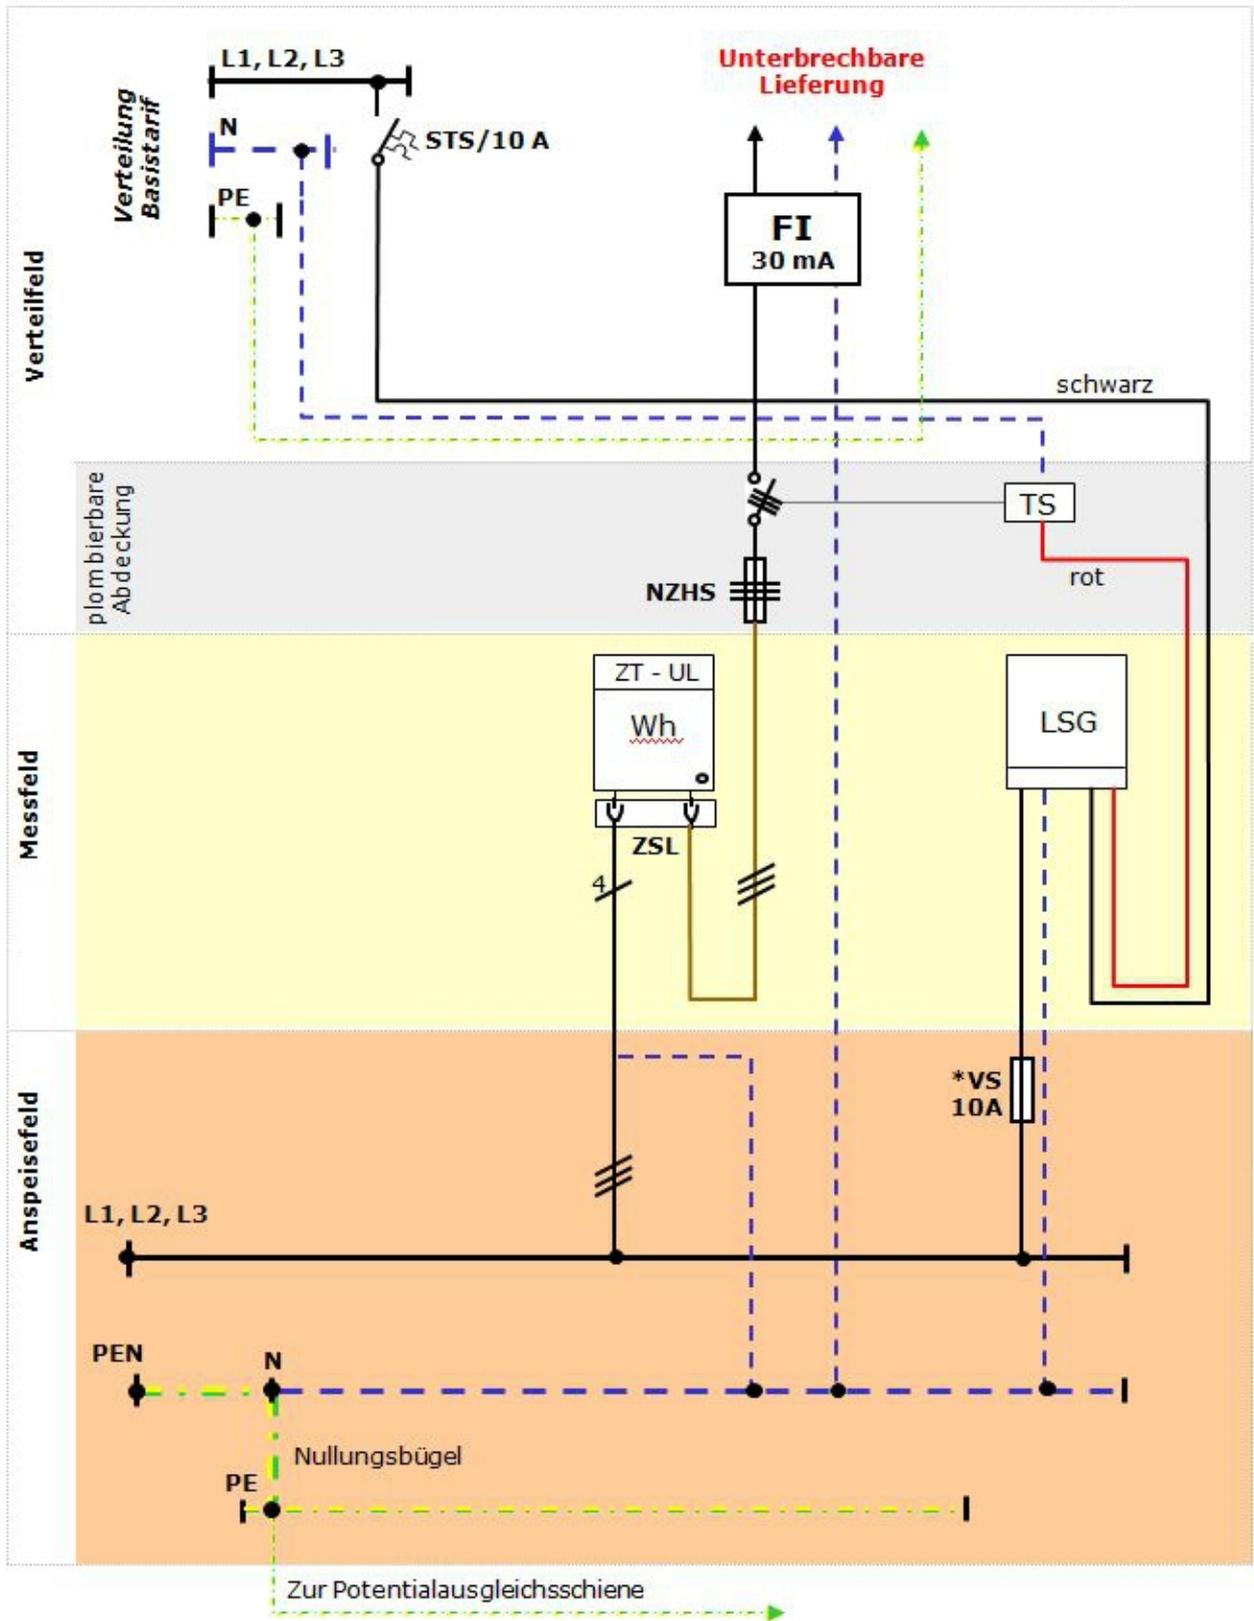

Unterbrechbare Lieferung für Kirchenbankheizung, Ausführungsbeispiel für Direktmessung mit maximal 50 A Nennstrombedarf.