


**[3.4.10.2] TN-Basistarif 50/63A**

<b>Tarifschaltung</b>	<b>Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf von 50A und 63A (NZHS)</b>
Netzsystem	TN-S
Schutzmaßnahme	Nullung mit Zusatzschutz
Nennstrombedarf	NZHS 50 A und 63 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit ADOCK Steckleiste
Zählerschleife	25 mm <sup>2</sup> Cu
Bemerkungen	 * Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung Zählersteckleiste
siehe auch	<u>"Auswahl der Messeinrichtung "</u>

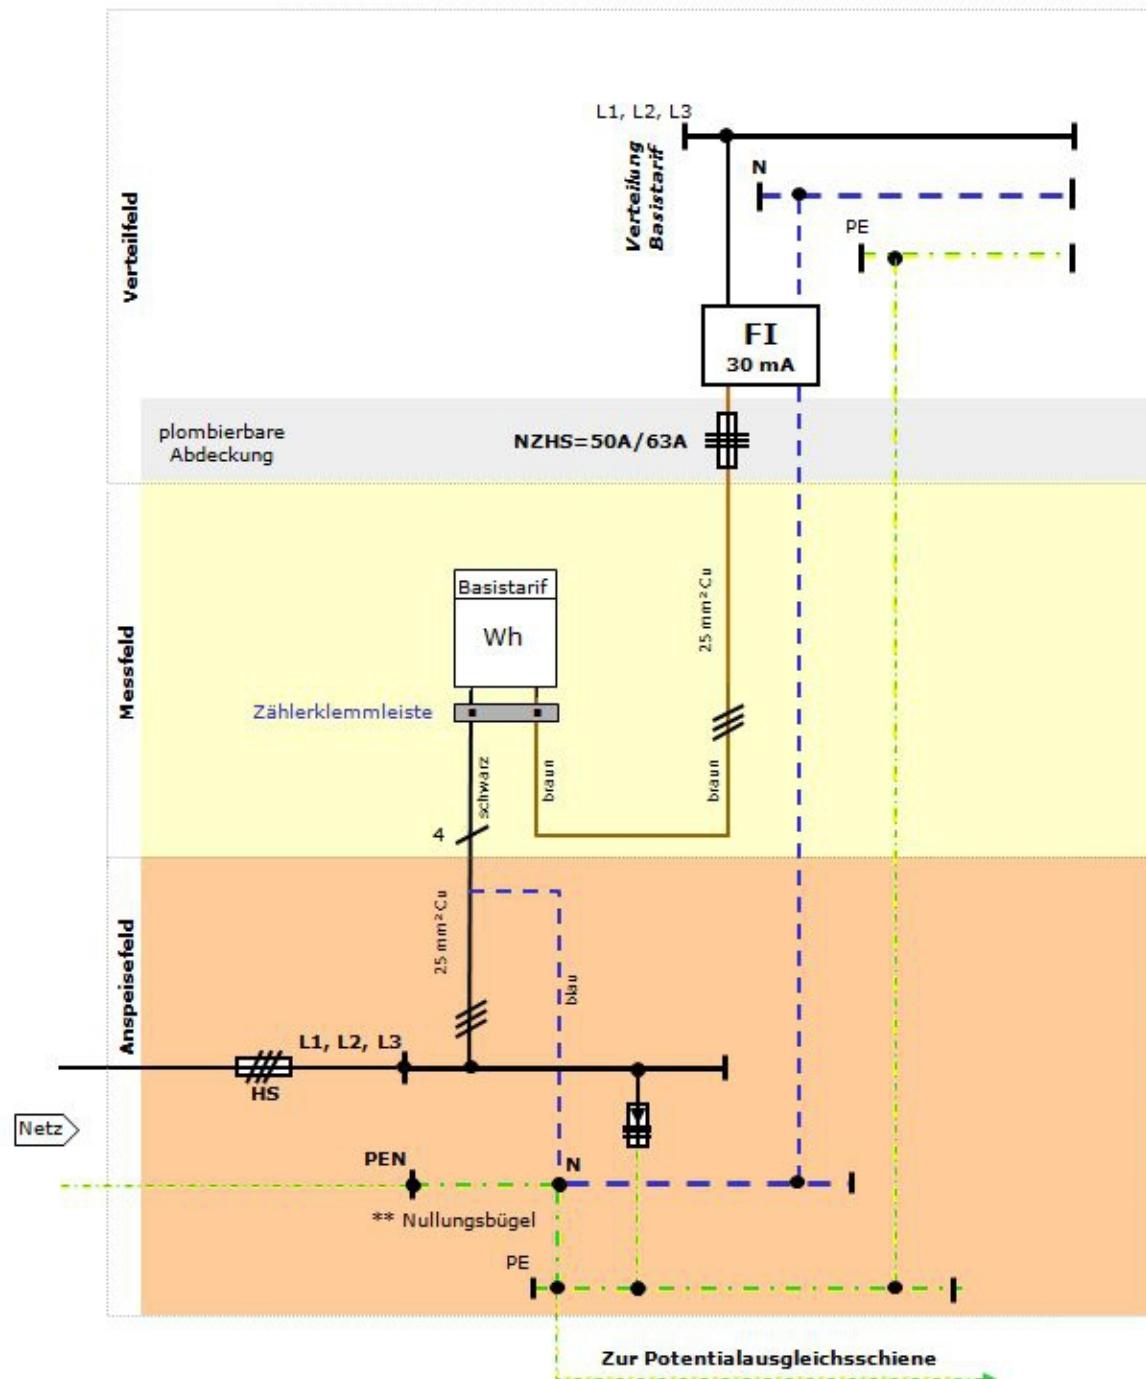

Tarfschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 50/63A