[3.4.10.1] TN-Basistarif max. 40 A

Tarifschaltung **Allgemein gültig**	**Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf bis 40 A** (NZHS) (Standardausführung bei Nullung)
Netzsystem	TN-S
Schutzmaßnahme	Nullung mit Zusatzschutz
Maximaler Nennstrombedarf	NZHS max. 40 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit Zählersteckleiste
Zählerschleife	10 mm² Cu
Bemerkungen	* Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung Ist auf Grund der Anlagenart/Betriebsmittel ein relevanter Blindstrombezug zu erwarten wird vom Netzbetreiber ein Blindstromerfassung eingerichtet. Hierzu ist keine separate Zählerschleife vorzusehen (Multifunktionszähler).
siehe auch	"Auswahl der Messeinrichtung "

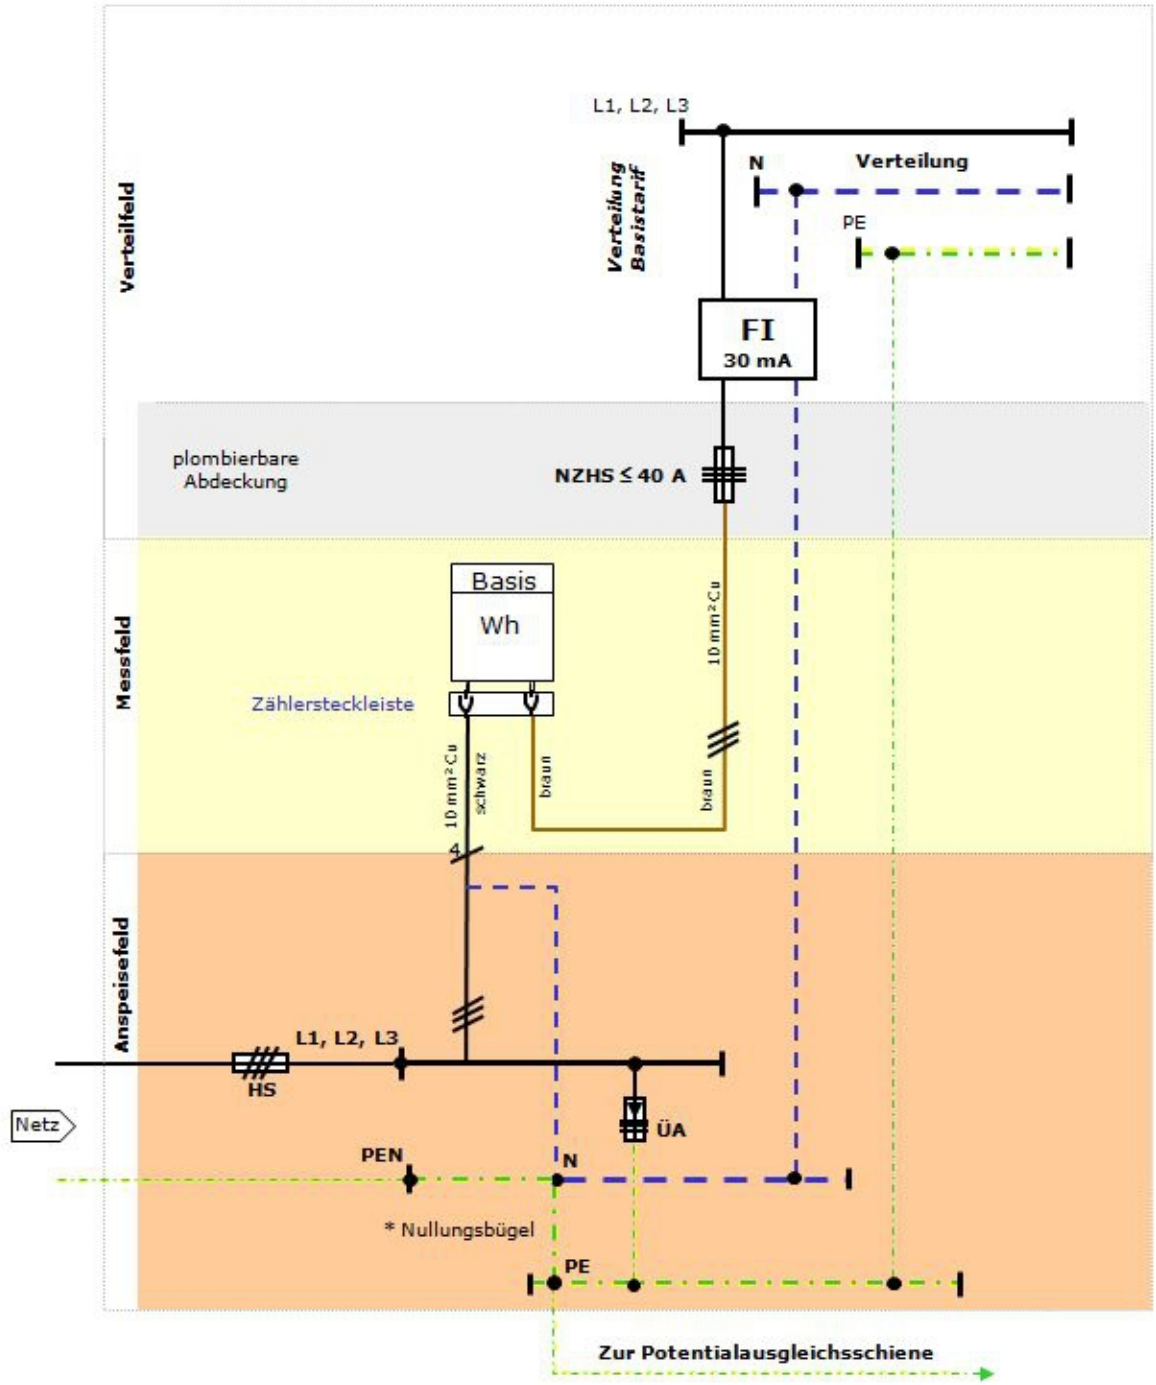
L1, L2, L3
N
Verteilung
PE
Verteilung Basistarif
Verteilfeld
FI
30 mA
plombierbare Abdeckung
NZHS ≤ 40 A
Basis
Wh
Messfeld
Zählersteckleiste
10 mm² Cu
schwarz
braun
10 mm² Cu
braun
4
Anspeisefeld
L1, L2, L3
HS
ÜA
Netz
PEN
N
* Nullungsbügel
PE
Zur Potentialausgleichsschiene

Tarifschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 40A