


[3.4.10.3] TT-Basistarif

Tarifschaltung	Basistarif im TT-System, Nennstrom bis 40 A
Netzsystem	TT
Schutzmaßnahme	Fehlerstrom-Schutzschaltung mit Zusatzschutz
Maximaler Nennstrombedarf	NZHS = 40 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit Zählersteckleiste
Zählerschleife	10 mm ² Cu
Bemerkungen	
Siehe auch	"Auswahl der Messeinrichtung "

Bei einem Nennstrombedarf von 50 A und 63 A ist die Zählerschleife in 25 mm² Cu auszuführen sowie eine Zählerklemmleiste (anstatt Zählersteckleiste) zu verwenden.

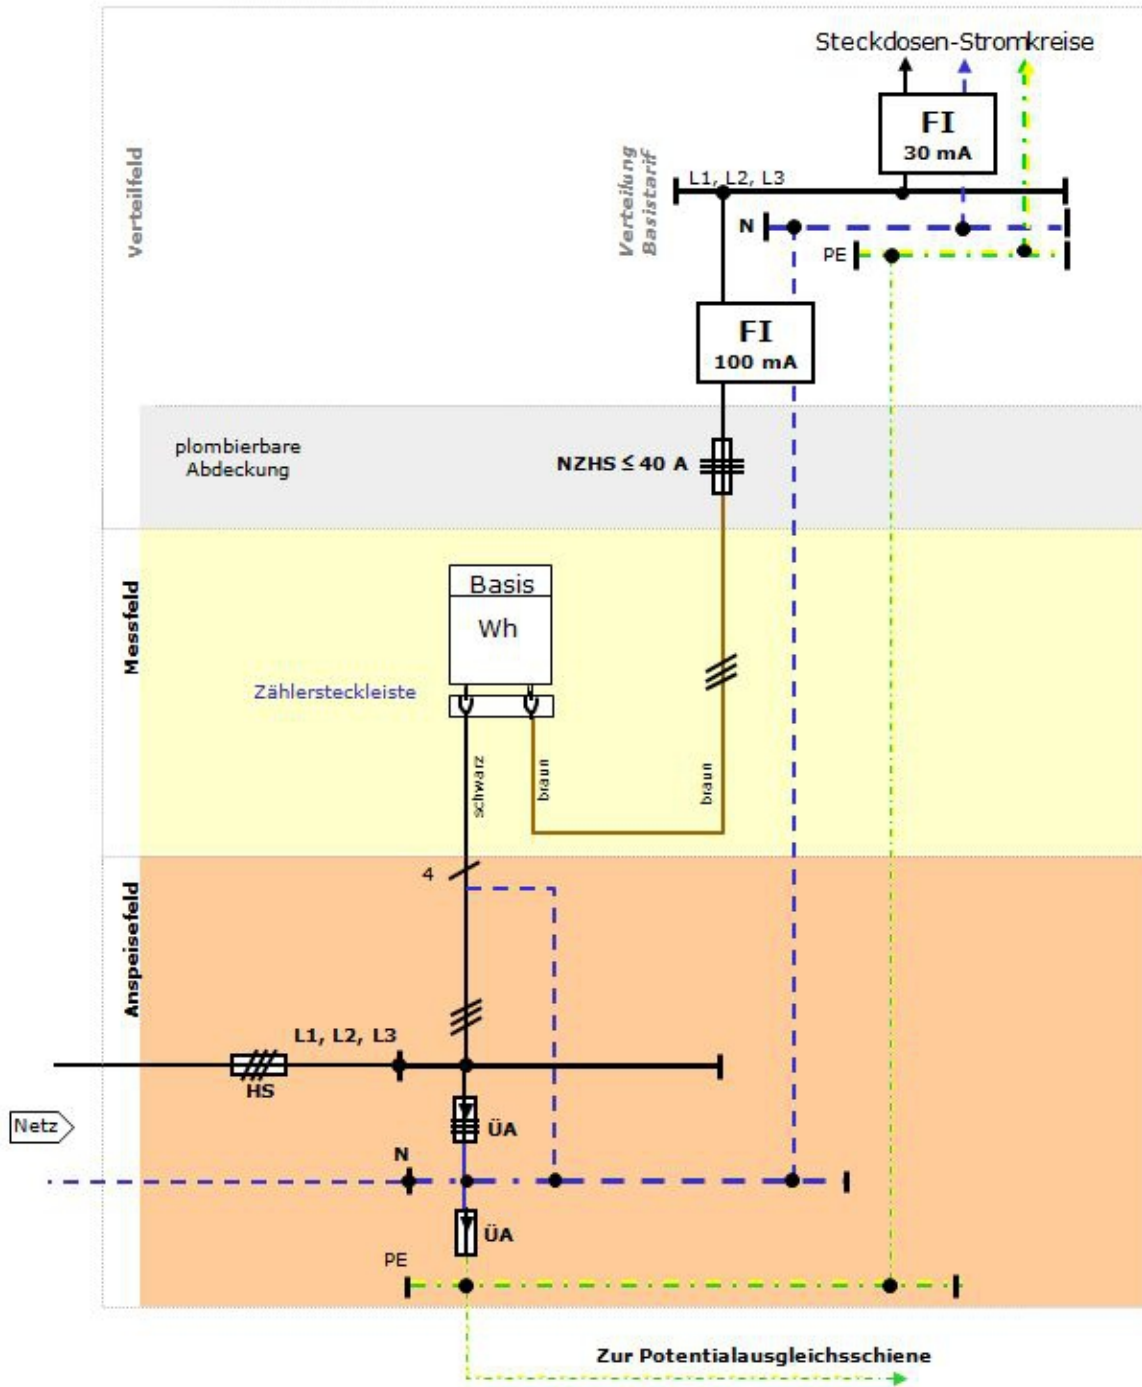

Tarifschaltbild: Basistarif im TT-System mit NZHS 40A