


[3.4.10.2] TN-Basistarif 50/63A

Tarifschaltung	Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf von 50A und 63A (NZHS)
Netzsystem	TN-S
Schutzmaßnahme	Nullung mit Zusatzschutz
Nennstrombedarf	NZHS 50 A und 63 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit ADOCK Steckleiste
Zählerschleife	25 mm ² Cu
Bemerkungen	* Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung Zählersteckleiste
siehe auch	"Auswahl der Messeinrichtung "

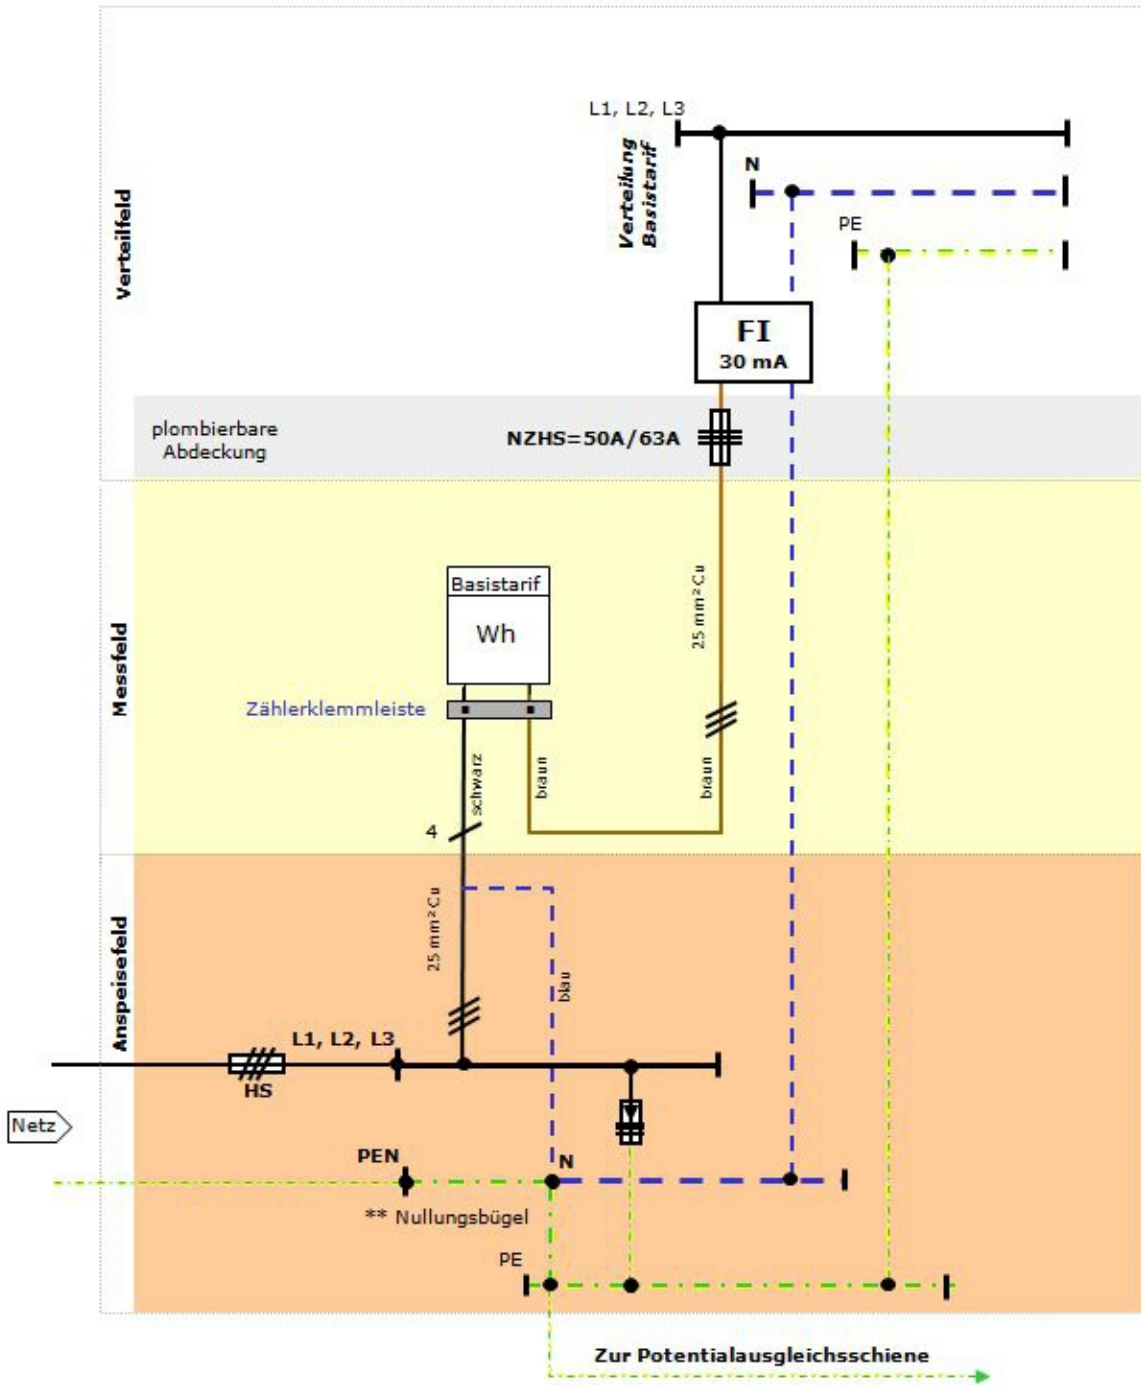

Tarifschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 50/63A