[3.4.10.2] TN-Basistarif 50/63A

Tarifschaltung	**Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf von 50A und 63A** (NZHS)
Netzsystem	TN-S
Schutzmaßnahme	Nullung mit Zusatzschutz
Nennstrombedarf	NZHS 50 A und 63 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit ADOCK Steckleiste
Zählerschleife	25 mm² Cu
Bemerkungen	* Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung Zählersteckleiste
siehe auch	"Auswahl der Messeinrichtung "

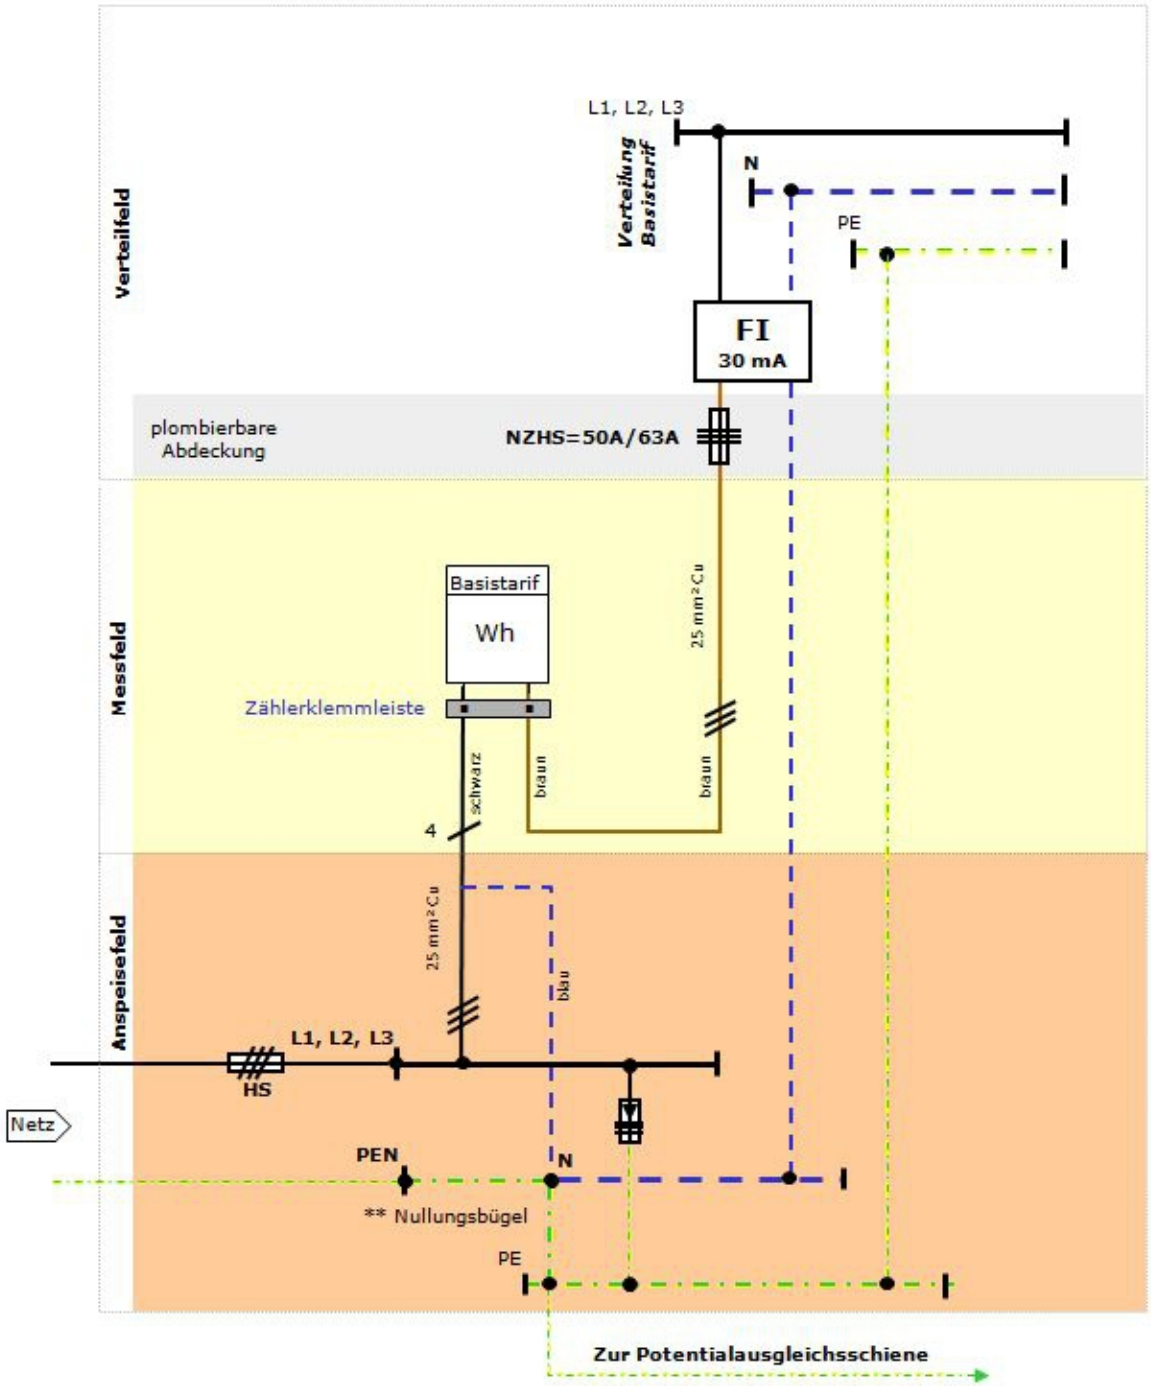
Verteilfeld
L1, L2, L3
Verteilung Basistarif
N
PE
FI
30 mA
plombierbare Abdeckung
NZHS=50A/63A
Messfeld
Basistarif
Wh
Zählerklemmleiste
25 mm²Cu
schwarz
braun
braun
4
Anspeisefeld
25 mm²Cu
blau
L1, L2, L3
HS
Netz
PEN
N
** Nullungsbügel
PE
Zur Potentialausgleichsschiene

Tarifschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 50/63A